




INTERNATIONAL POWER GRID CONSIDERATION OF RULE-MAKING

**Marubeni Corporation
Power Projects & Plant Group**

November 6, 2015


Marubeni

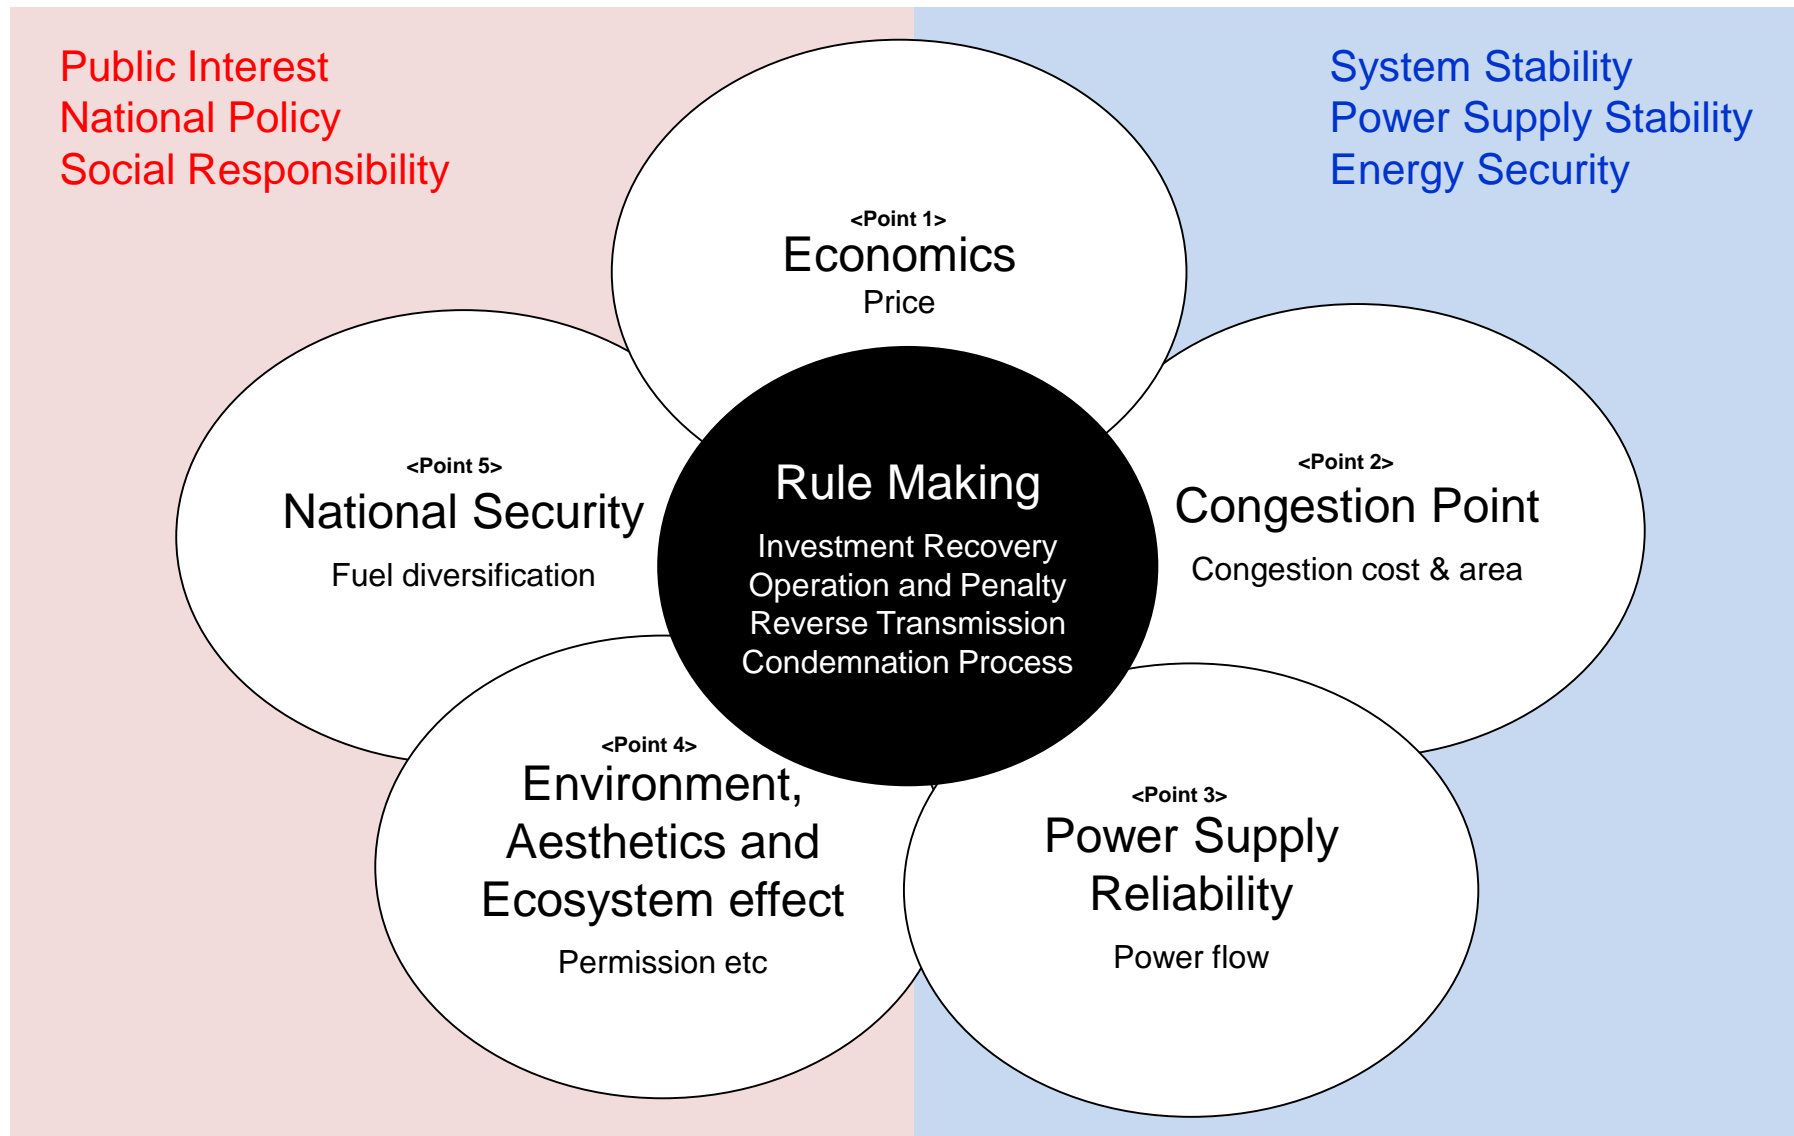

- ・平成25年度(1月平日昼間帯)における運用容量算定結果
- ・運用容量は、平日昼間帯(8~22時)の値を示す。
- ・各エリア内数値は、平成24年度1月最大需要電力実績(H1)を表す。
- ・【 】内の数値は、地域間連系設備(全設備健全時)の熱容量を表す。


CONGESTED AREA 2 “KANMON”

Interconnection Line between
Chugoku and Kyushu across the
Kanmon Straits

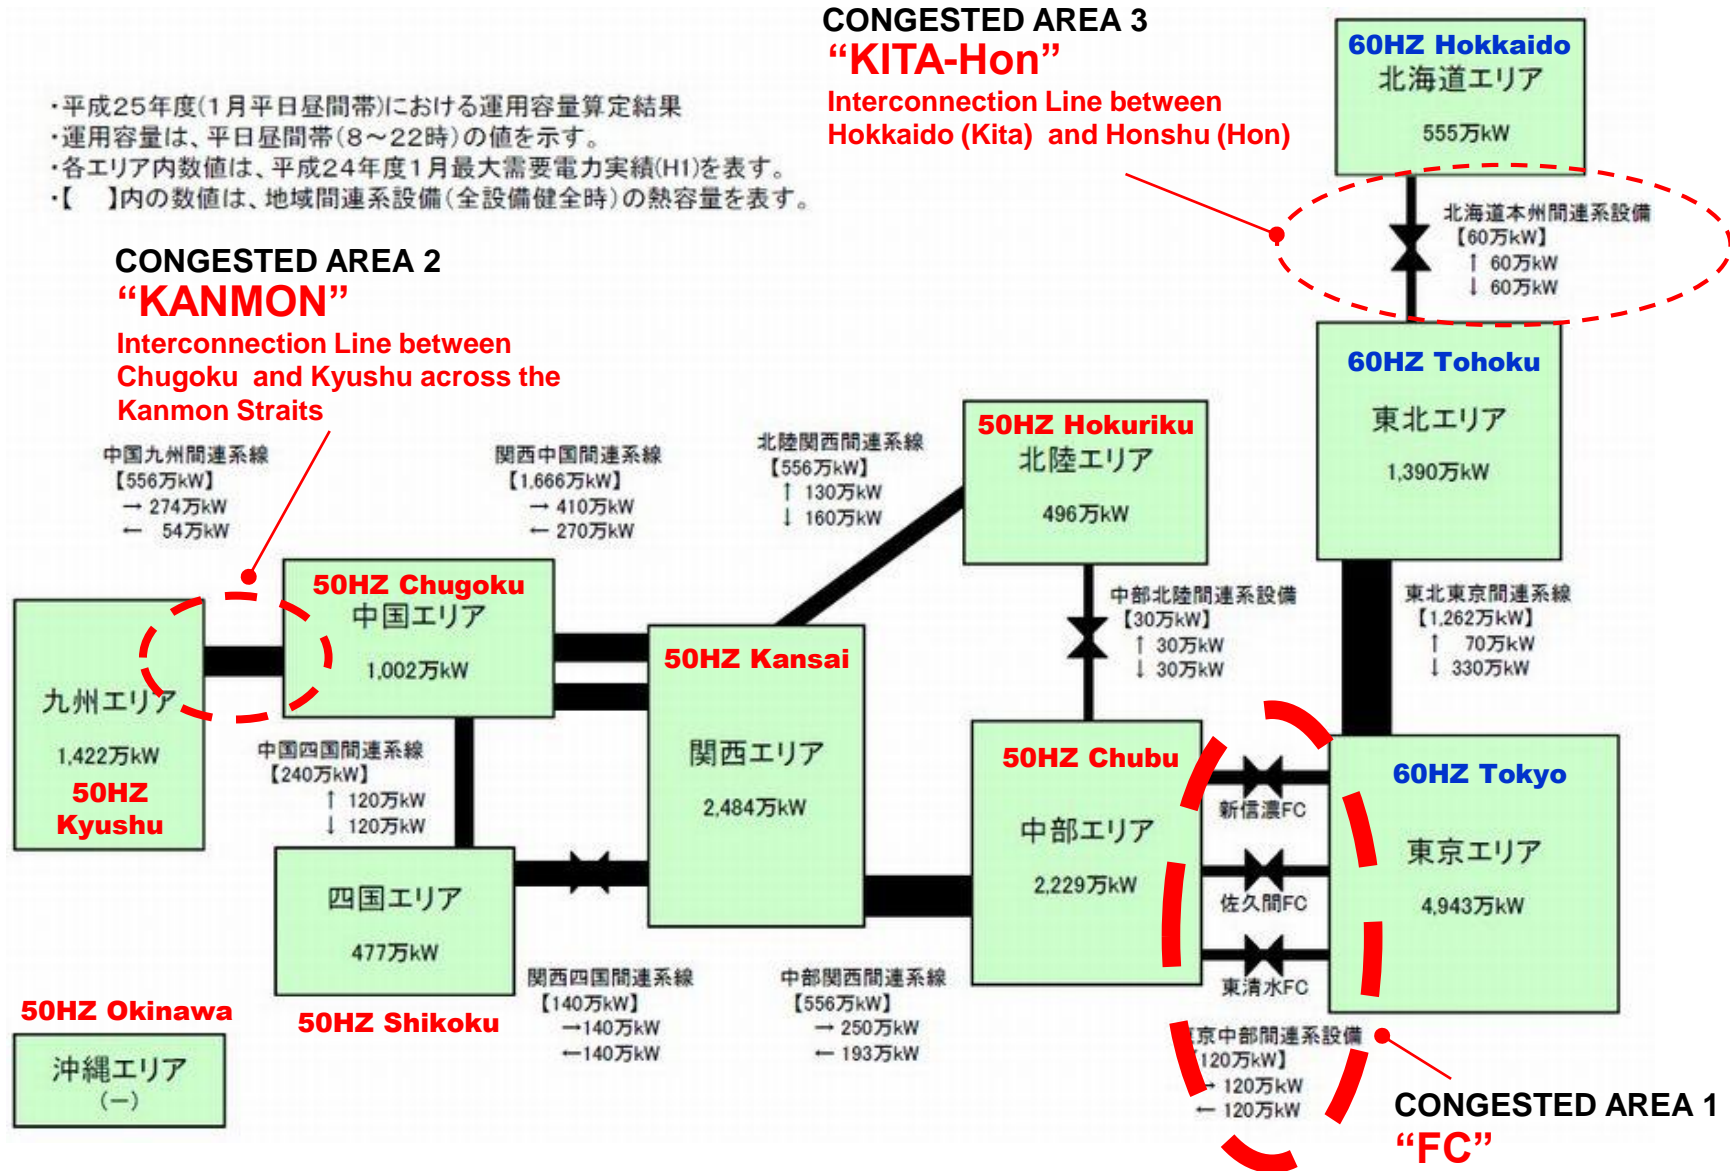

CONGESTED AREA 1 “FC”

Interconnection Line between Tokyo
and Chubu with frequency converter
substation

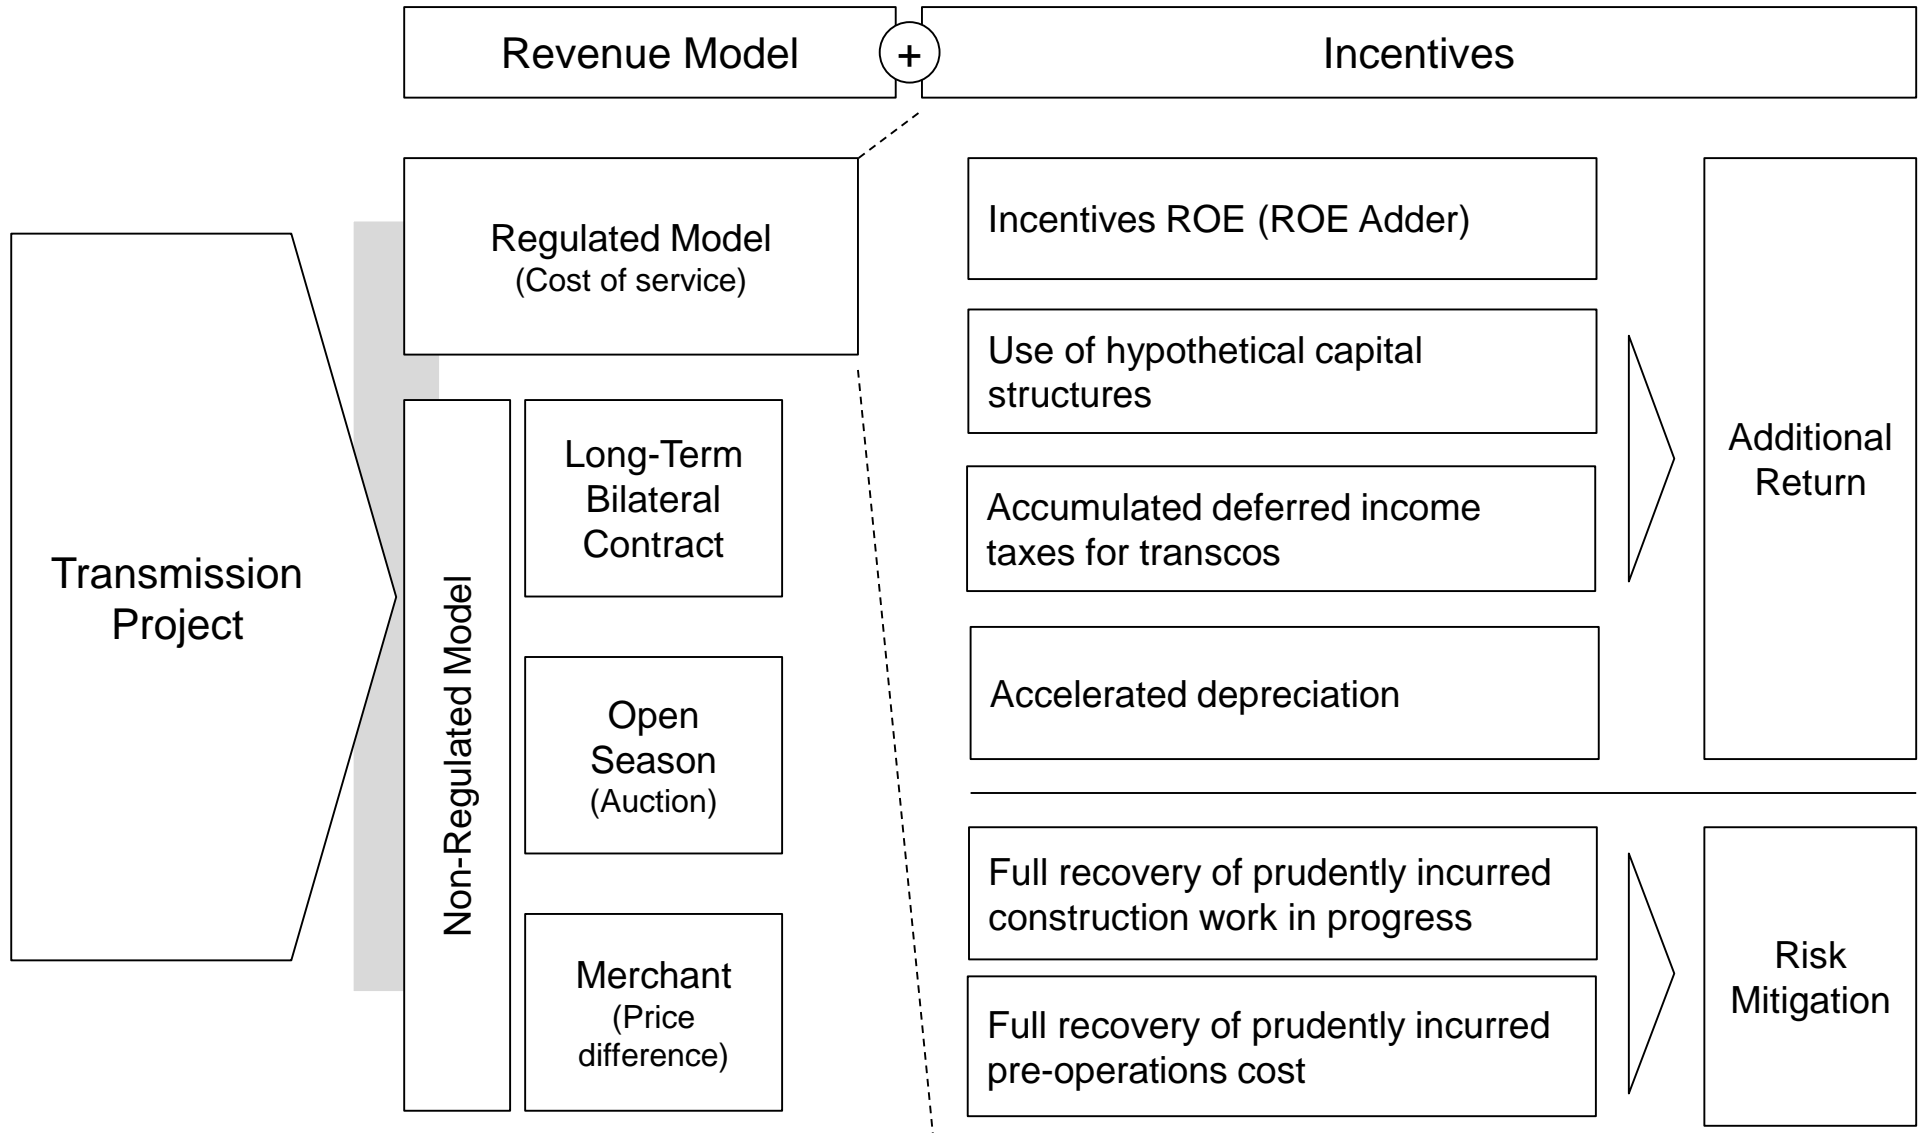

Source: (米)連邦エネルギー規制委員会 (Federal Energy Regulatory Commission)、丸紅チーム分析 (Marubeni Team Analysis)